

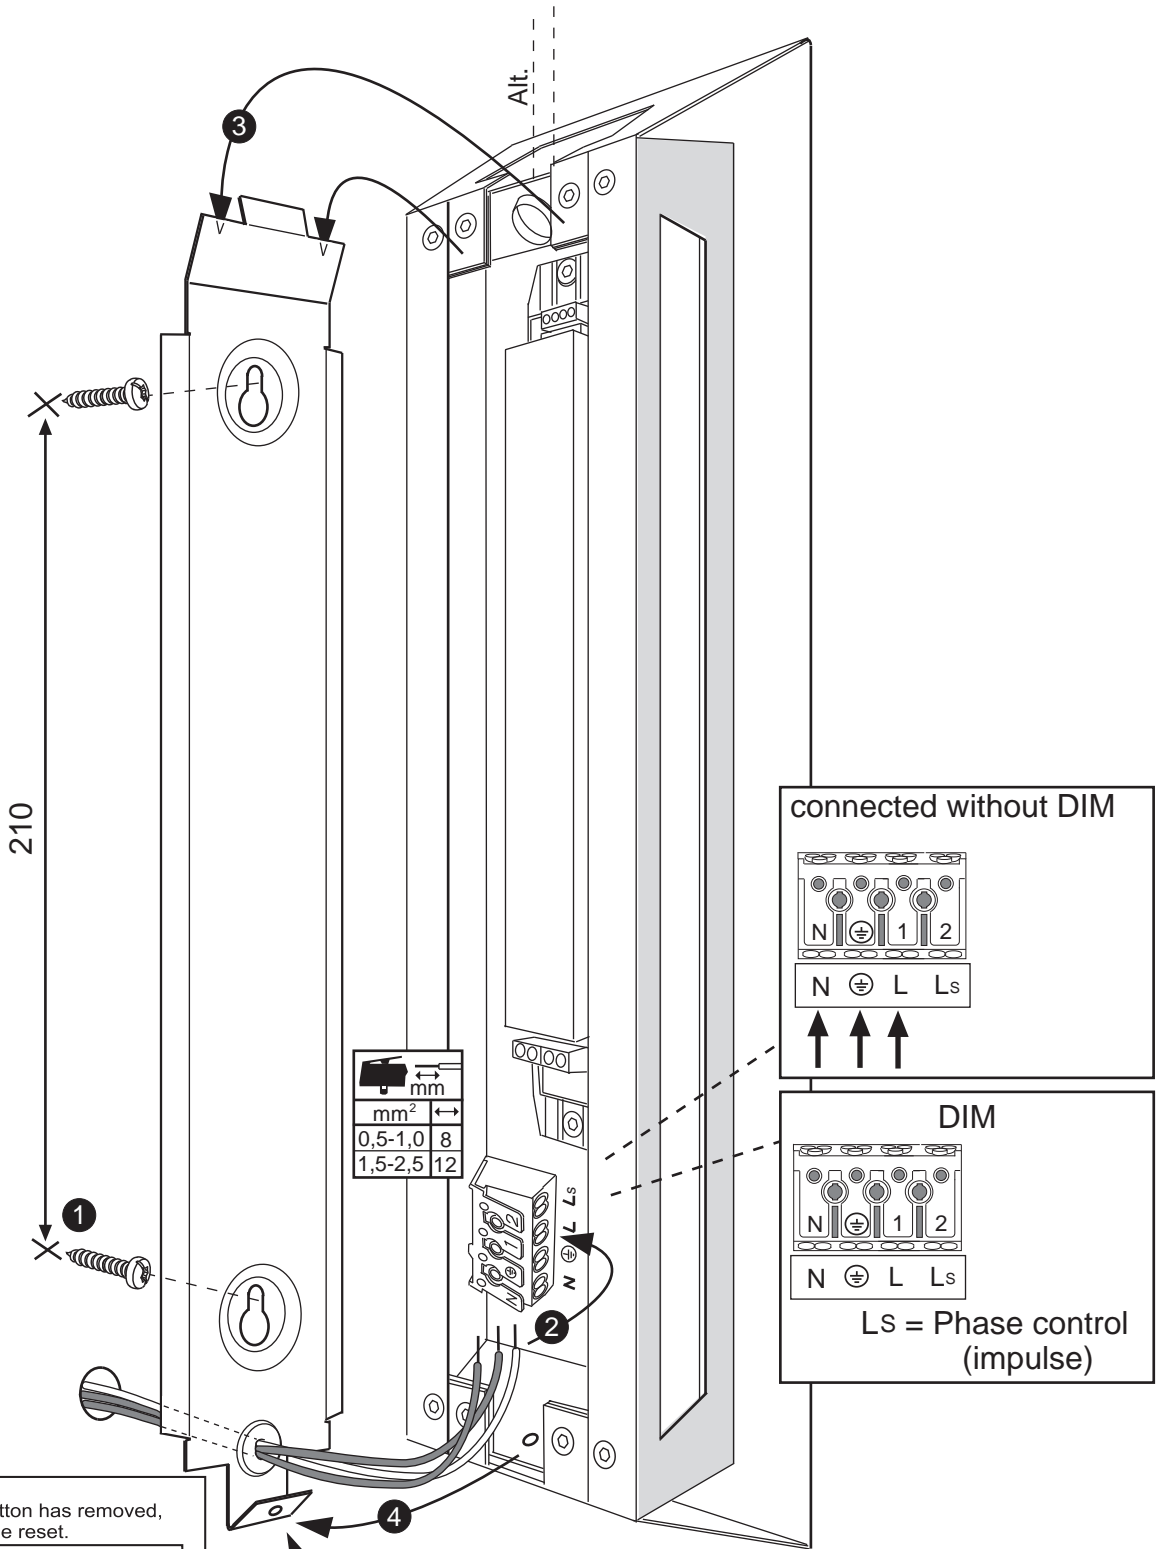


Fasett




4911277 Utgåva/Edition 3

If the push button has removed, must device be reset.

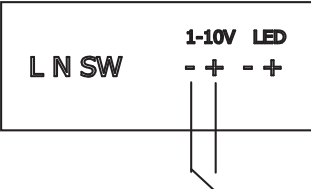

Short circuit 1-10V port for min 2 sec to reset the device

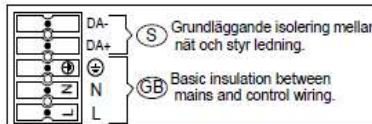

(S) Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedd person.

(GB) The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.