

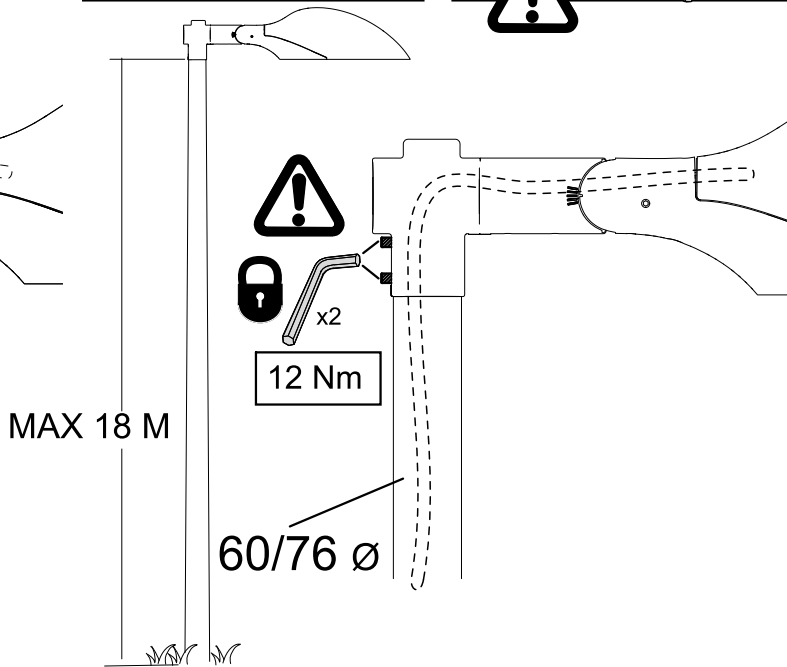
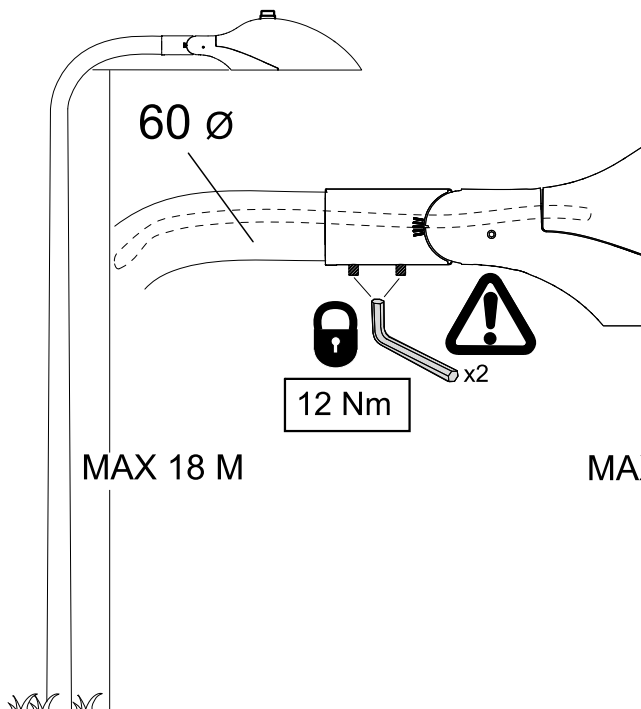
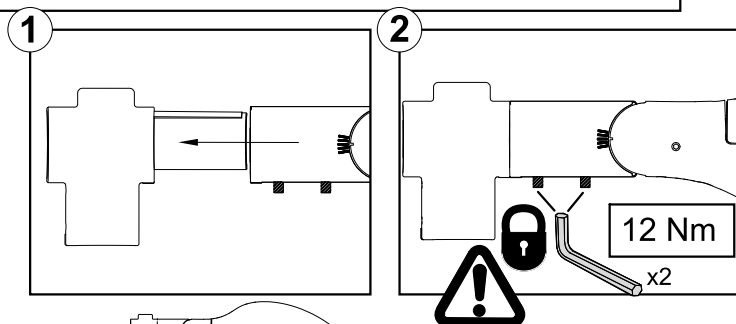
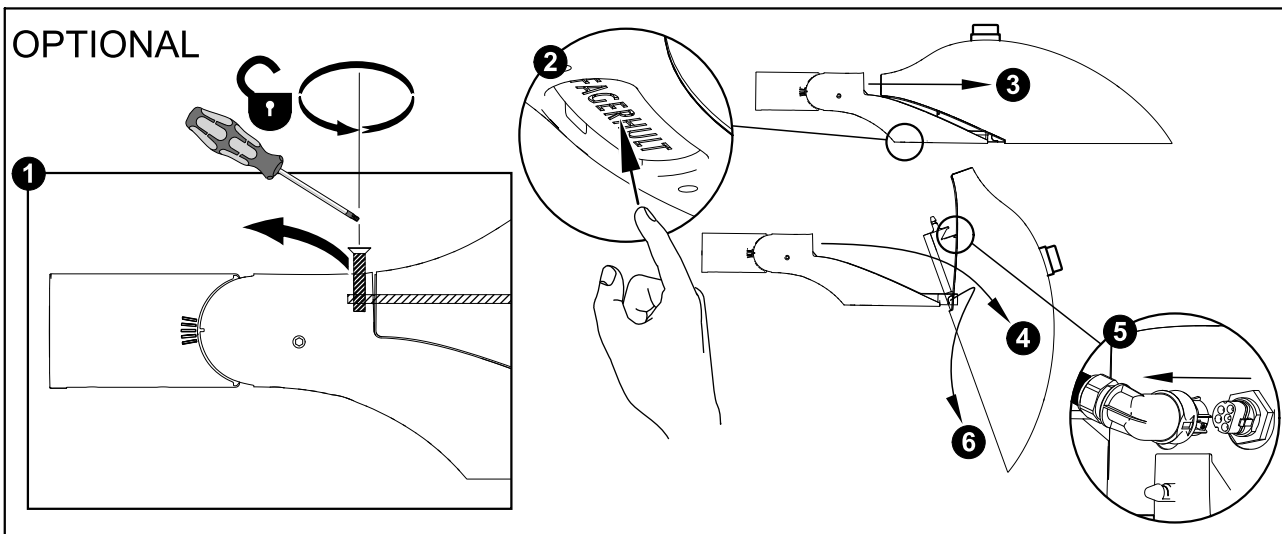


Vialume 2

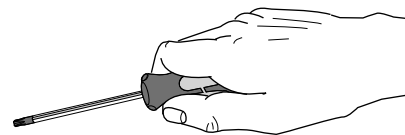

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

(S)

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB)

It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(D)


Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF)

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Max weight 21,8kg

Max projected area
From below 0,28m²
From the side 0,122m²




(S)

Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

(GB)

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.








(S)

Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB)

Basic insulation between mains and control wiring.

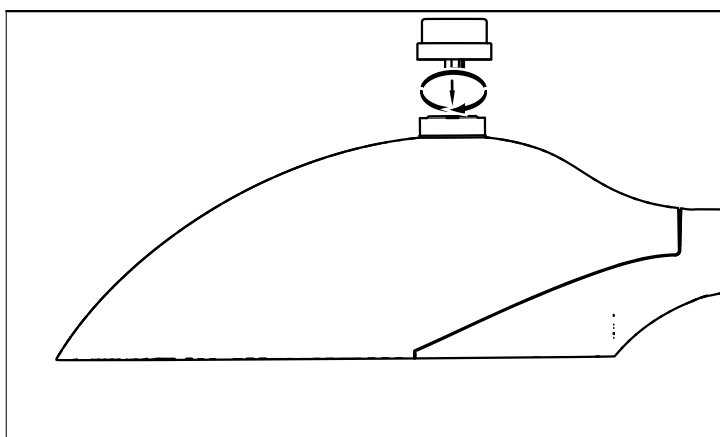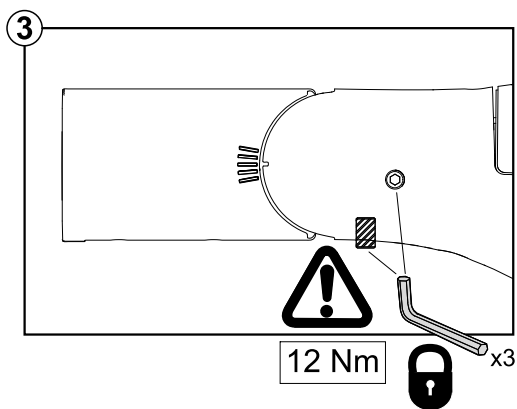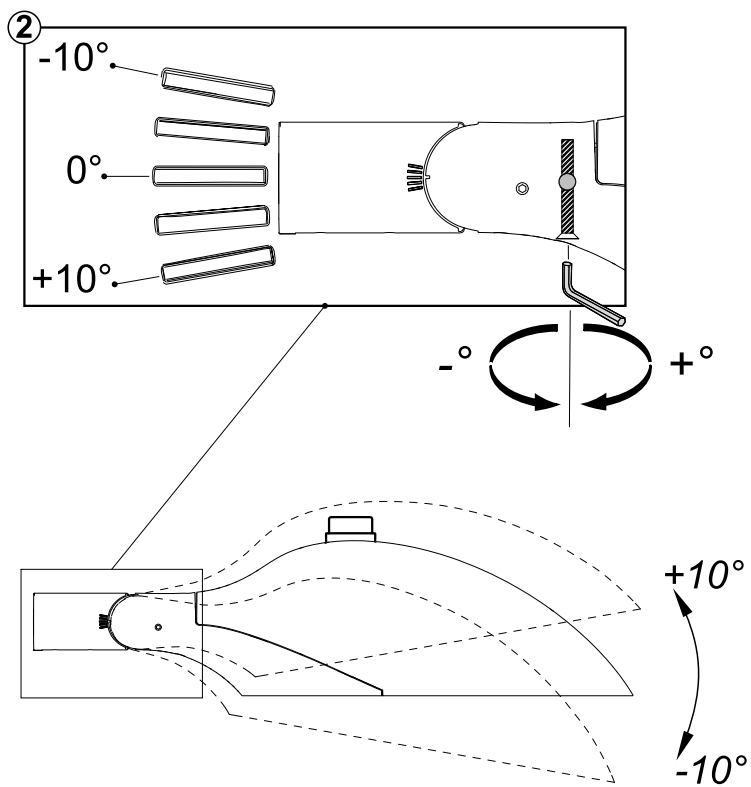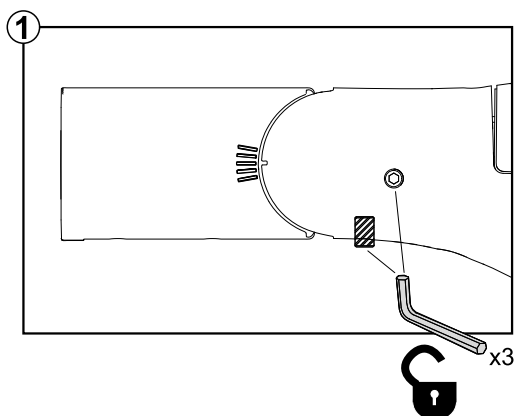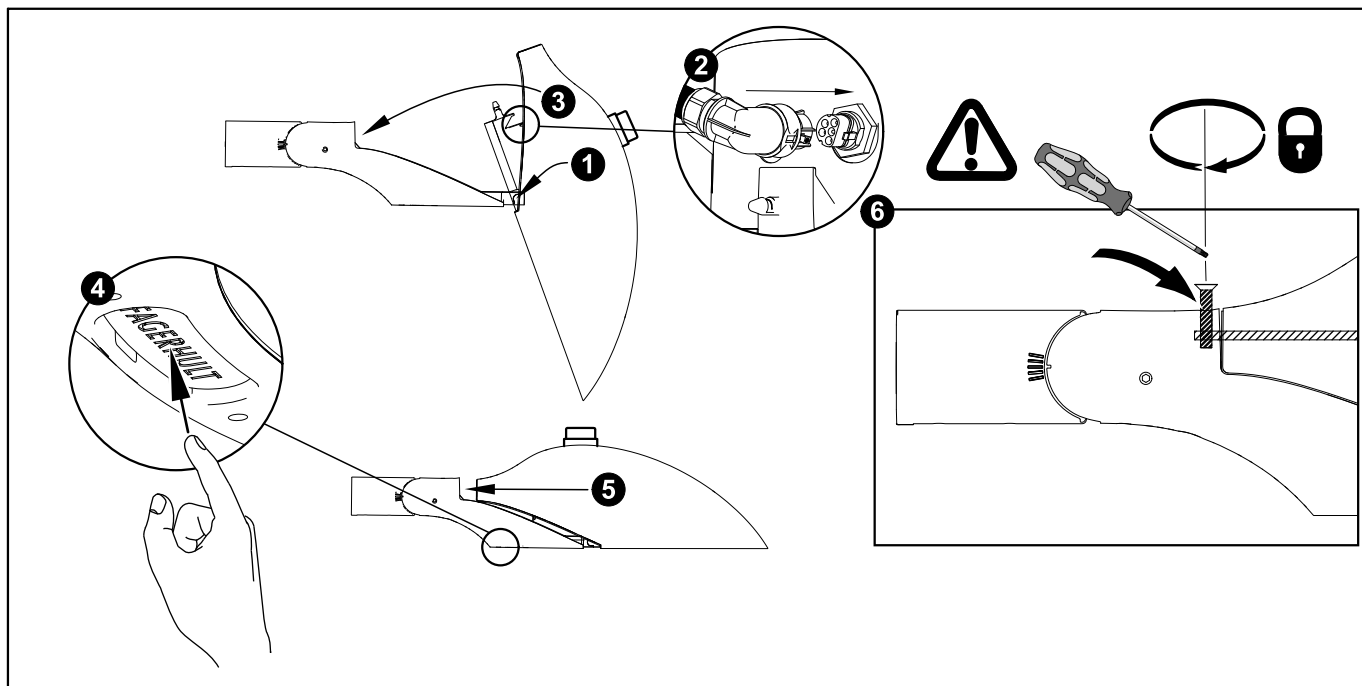

GB

Vid driftsättning av armatur utan sensor måste medskickad Shorting Cap monteras på Nema socket.

S

When commissioning the luminaire without sensor the supplied shorting Cap must be mounted on the Nema socket.