









FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


Combilume Ceiling/wall

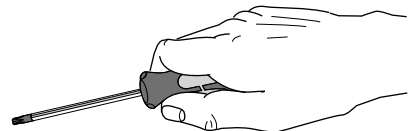

c/c	A	B	C
300x600	572	320	
300x1200	1130	320	565
600x600	572	600	

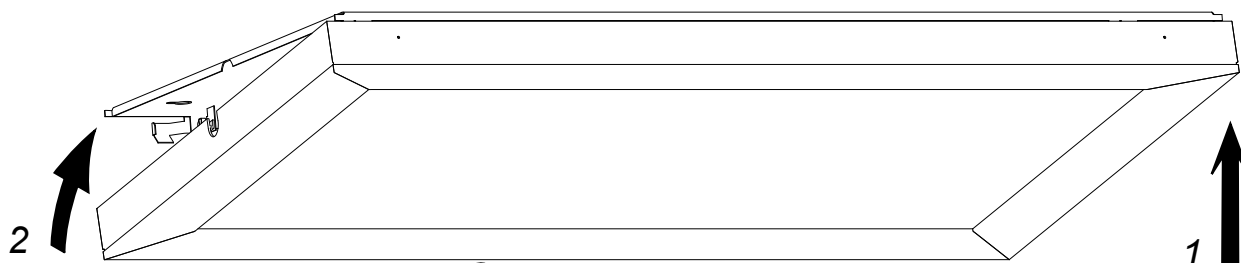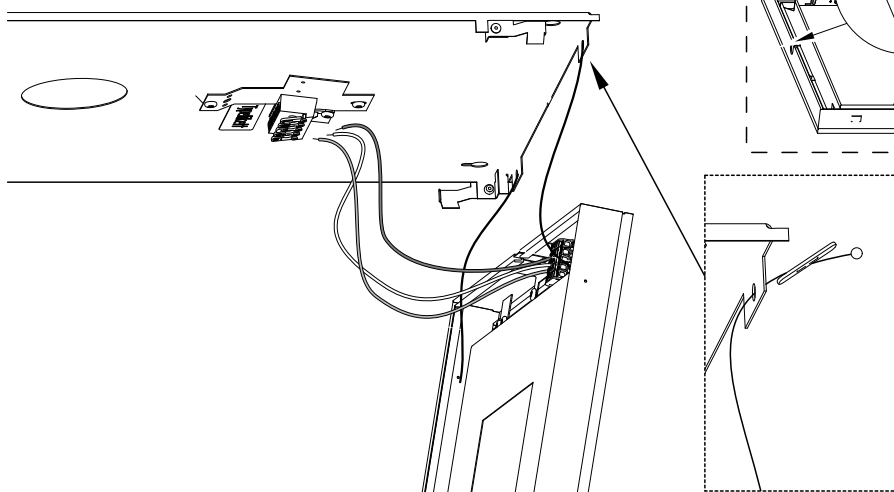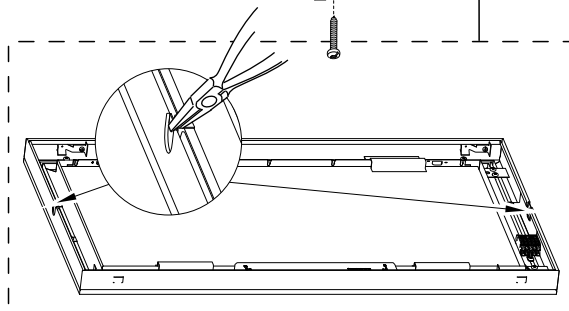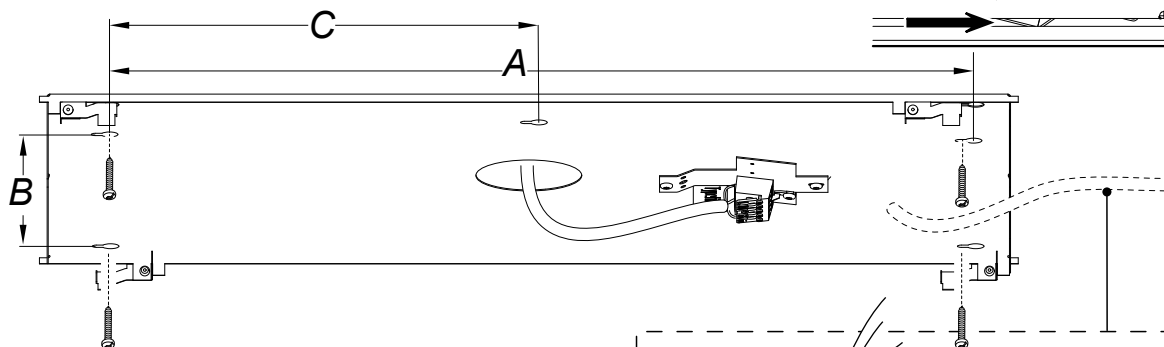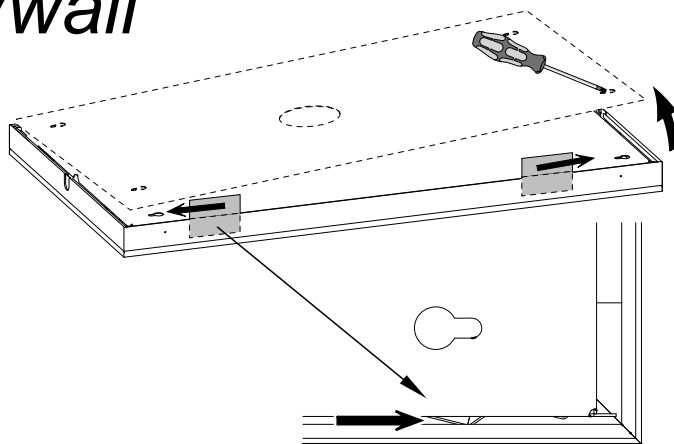


Remove Procedure

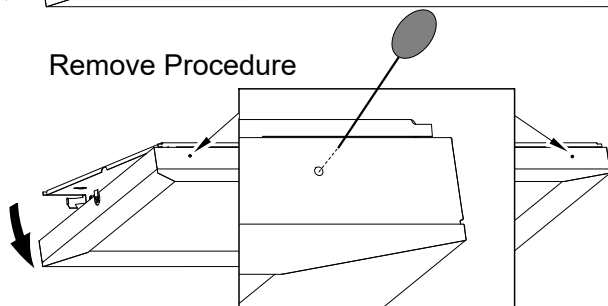


S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.







FAGERHULT SE - 566 80 Habo


Combilume Ceiling TW



c/c	A	B	C
300x1200	1130	320	565

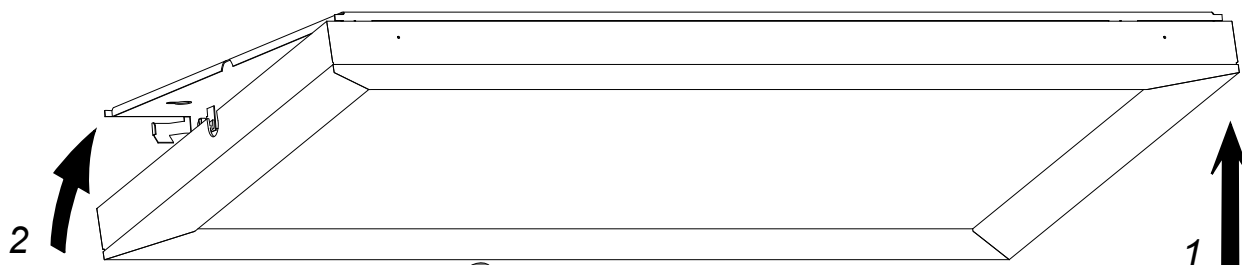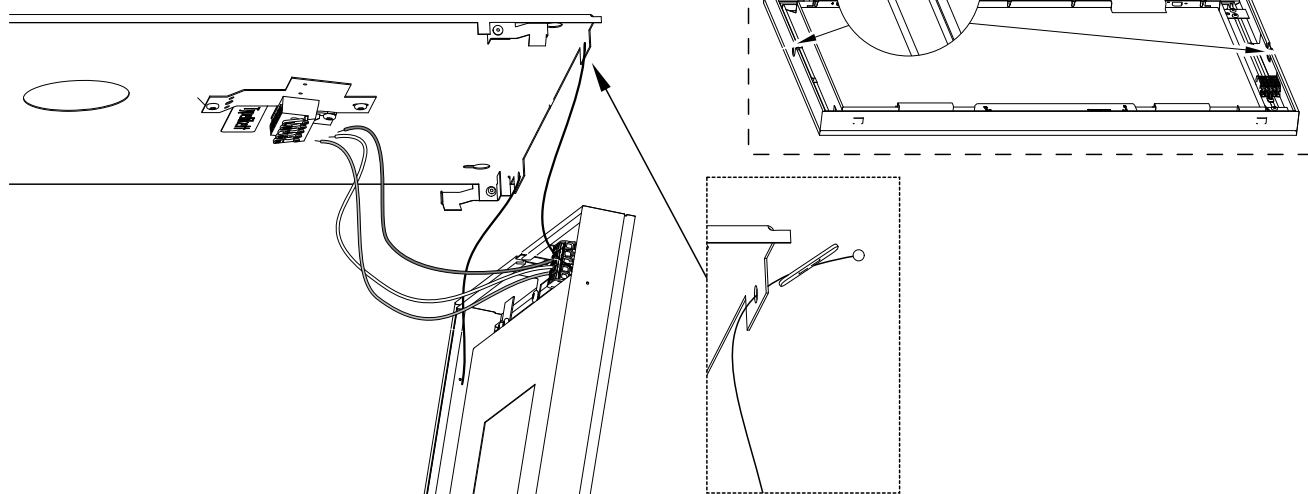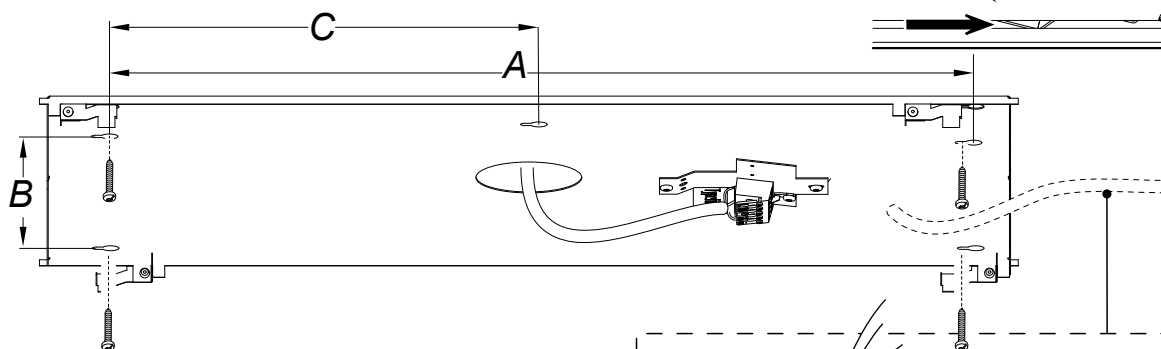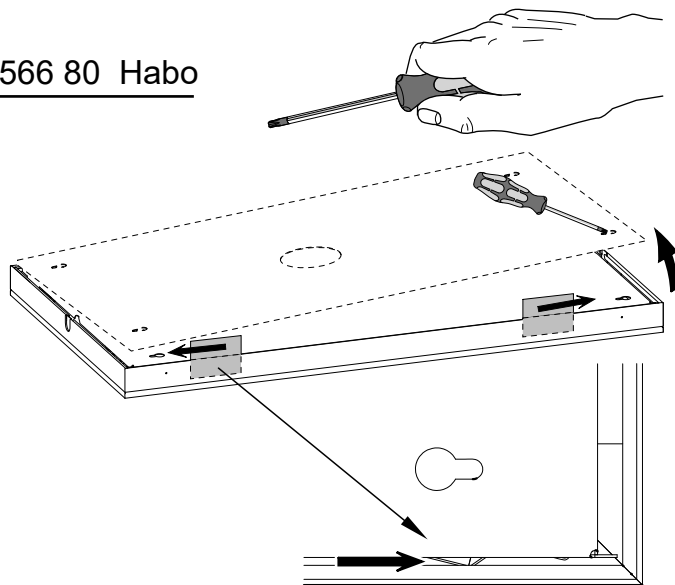

Remove Procedure

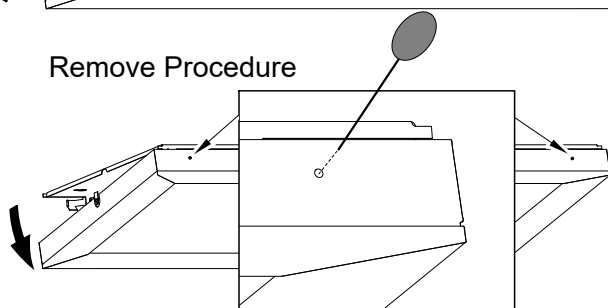

DA-	Ⓢ Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
DA+	
⊕	Ⓞ Basic insulation between mains and control wiring.
N	
Z	
L	

