



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove

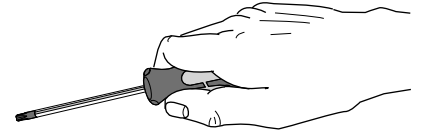

IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520





IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520





With Decor edging



IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520



Decor edging
Dekorkant

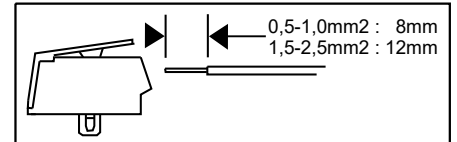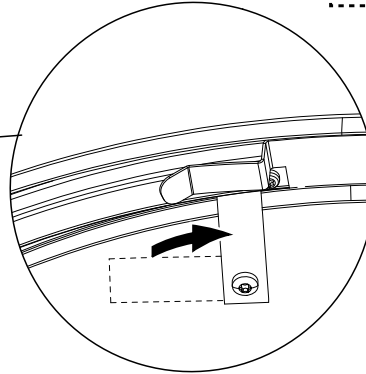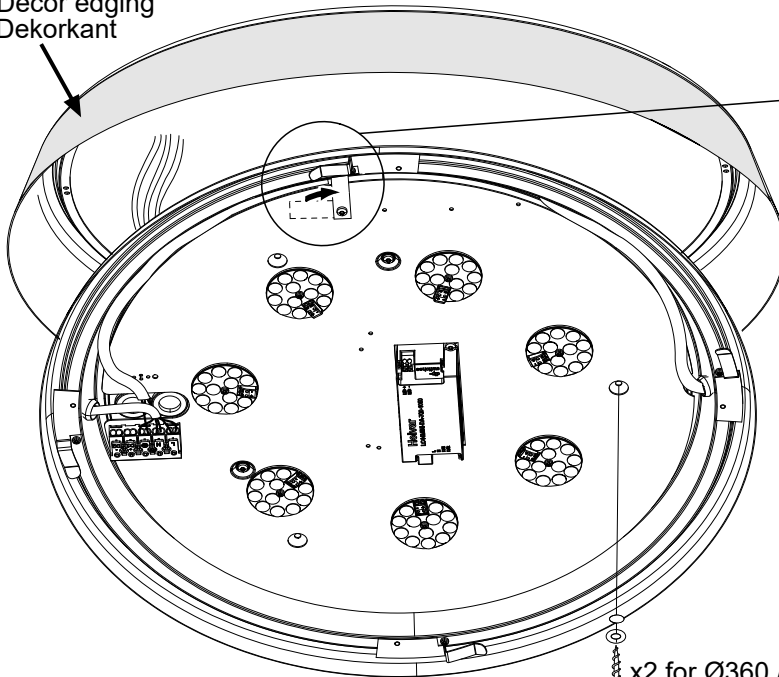


- ⓖB The luminaire must be connected to earth. ⊕
- Ⓢ Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

- Ⓢ Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
- ⓖB Don't place the wiring against ledmodules.


- Ⓢ För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

- ⓖB To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm

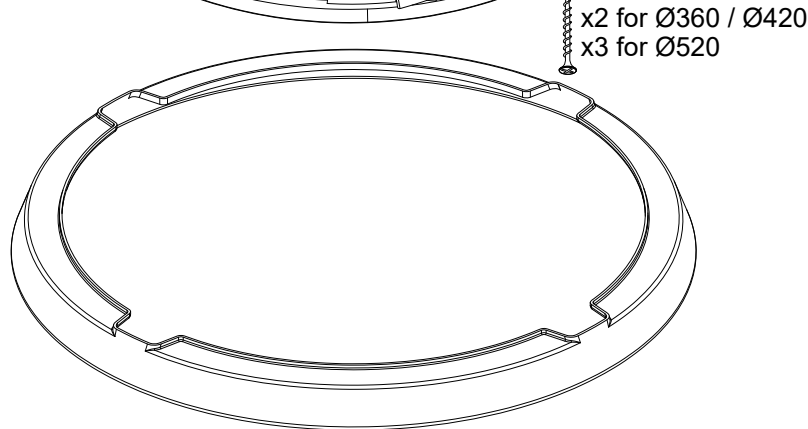

When mounting decor ring on wall
Ⓢ x4 Remove and fasten from outside

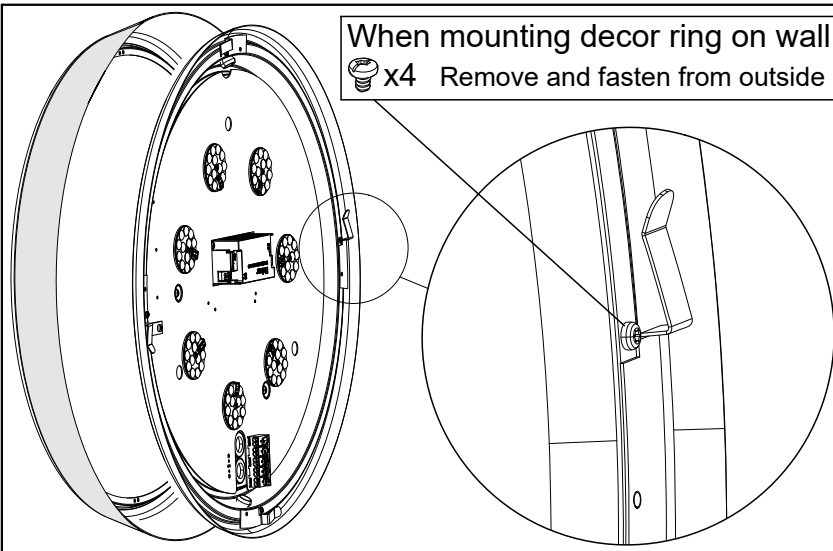


- | | |
|-----|--|
| DA- | Ⓢ Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning. |
| DA+ | |
| ⊕ | ⓖB Basic insulation between mains and control wiring. |
| ⊖ | |
| N | |
| L | |

Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

- Ⓢ Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- ⓖB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

- Ⓢ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- ⓖB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- Ⓢ Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- Ⓢ Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Nove Detect DALI

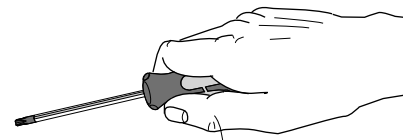



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520

IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520

With Decor edging

IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

Decor edging
Dekorkant

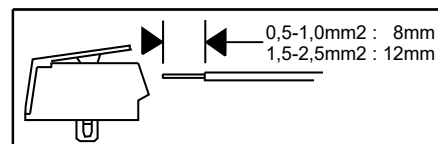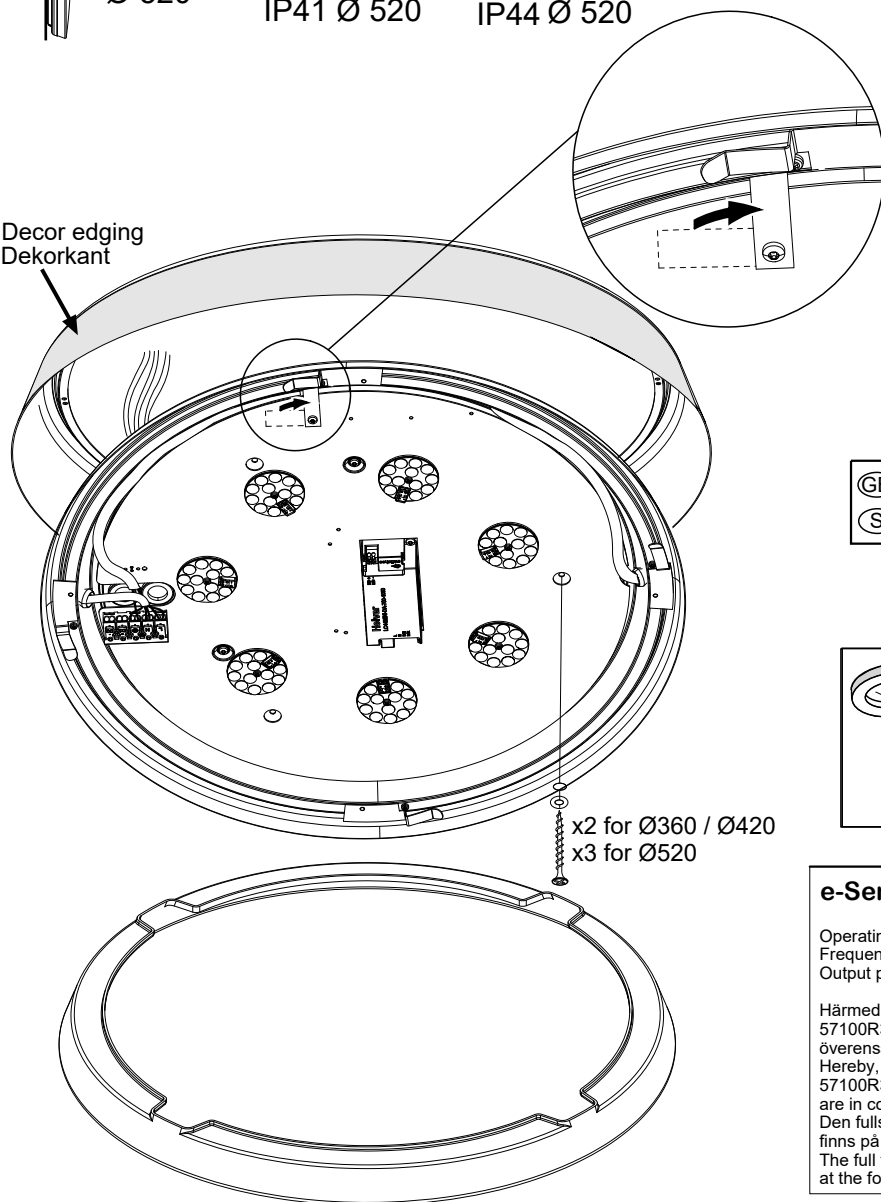

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(GB) The luminaire must be connected to earth. (⊕)

(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. (⊕)

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.

(GB) Don't place the wiring against ledmodules.



→ DALI Out	Dali out Max:30mA Max 12 DALI drivers
→ DALI In	
← ⊕	
← N	
← L	

e-Sense Detect DALI

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar
57100R3, 57102R3, 57104R3.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types
57100R3, 57102R3, 57104R3.

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse


finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

When mounting decor ring on wall

x4 Remove and fasten from outside

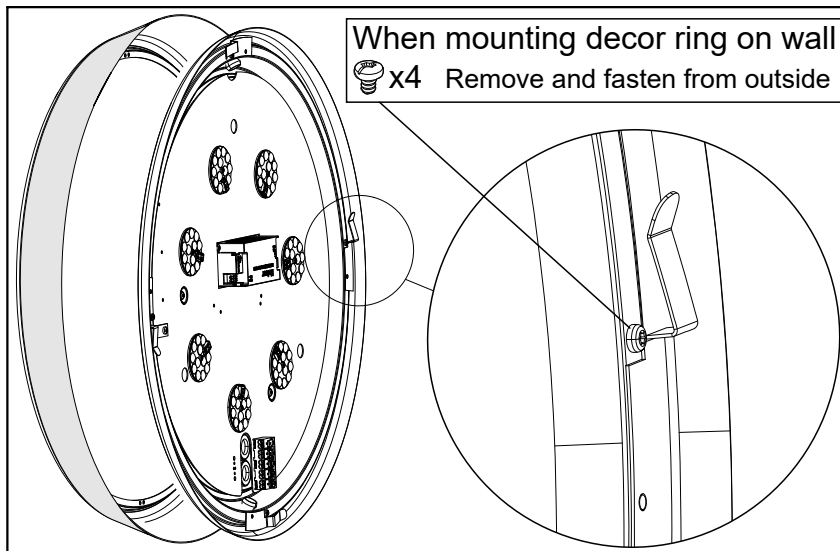

DA-	(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning. (GB) Basic insulation between mains and control wiring.
DA+	
⊕	
N	
L	

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its
designated person.




(S) Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information
is passed on to the users of the installation.

(D) Diese Informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Näämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa
kiinteistön käyttäjälle.

Nove E-sense flex

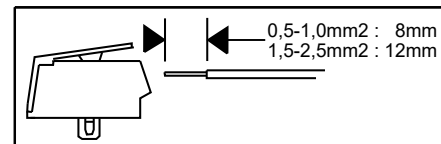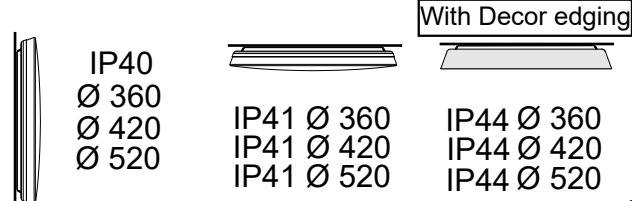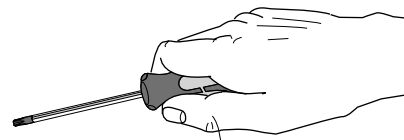

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm



Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(GB) The luminaire must be connected to earth. (⊕)

(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. (⊕)

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.

(GB) Don't place the wiring against ledmodules.

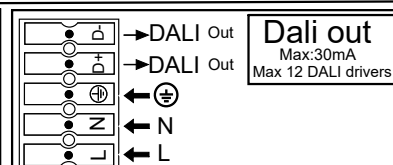

x2 for Ø360 / Ø420
x3 for Ø520

e-Sense Flex, Hytronik KoolMesh firmwire

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)

Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 2.4 GHz

Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar
57100R4, 57102R4, 57104R4.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types
57100R4, 57102R4, 57104R4.

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse


finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

When mounting decor ring on wall

x4 Remove and fasten from outside

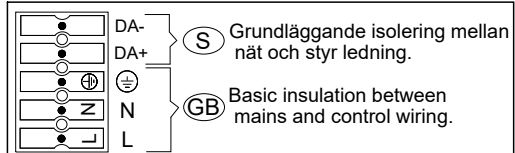

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Näämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.