FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Nove



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520


With Decor edging





IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520





IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

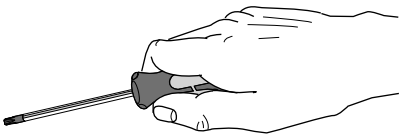

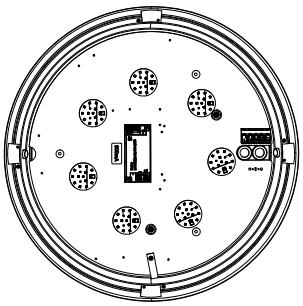






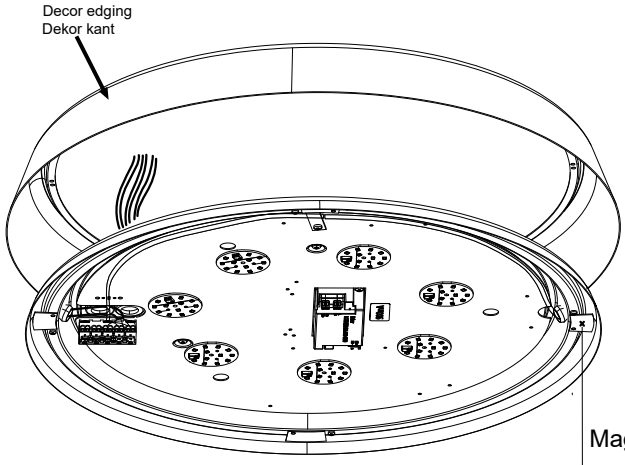

Magnet

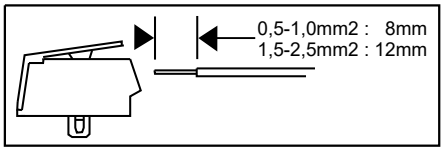


GB The luminaire must be connected to earth. ⏚
S Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⏚


S Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
GB Don´t place the wiring against ledmodules.

S För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

GB To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

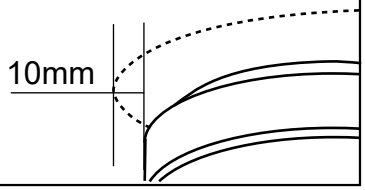


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ




S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
GB Basic insulation between mains and control wiring.

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
D Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

When mounting decor ring on wall
Just pull the lid

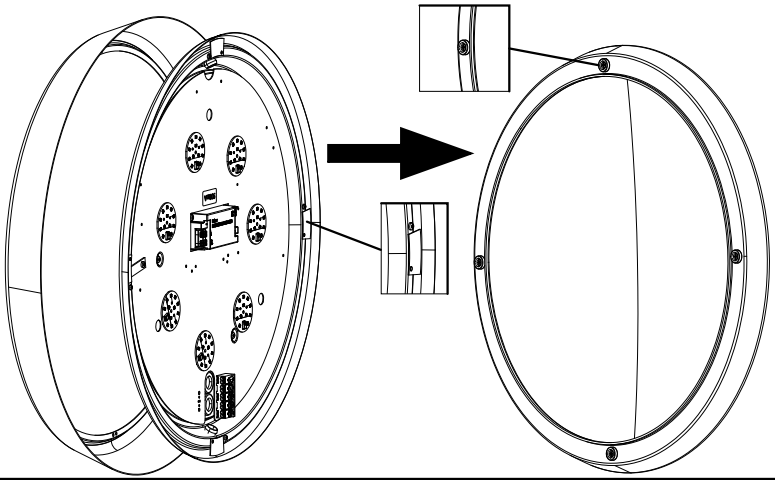


S Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
GB Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

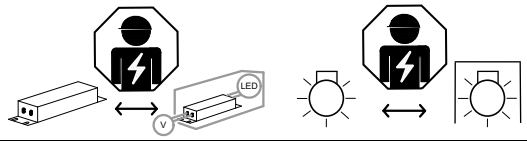


5438808 Utgåva/Edition 04

FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Nove Detect DALI

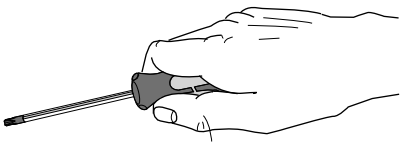

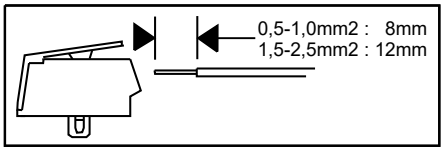



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520

With Decor edging




IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520





IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

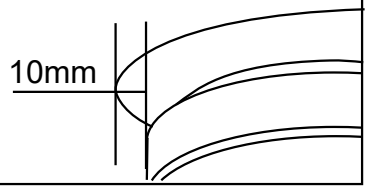

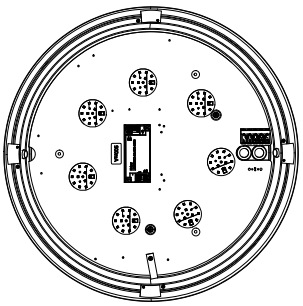


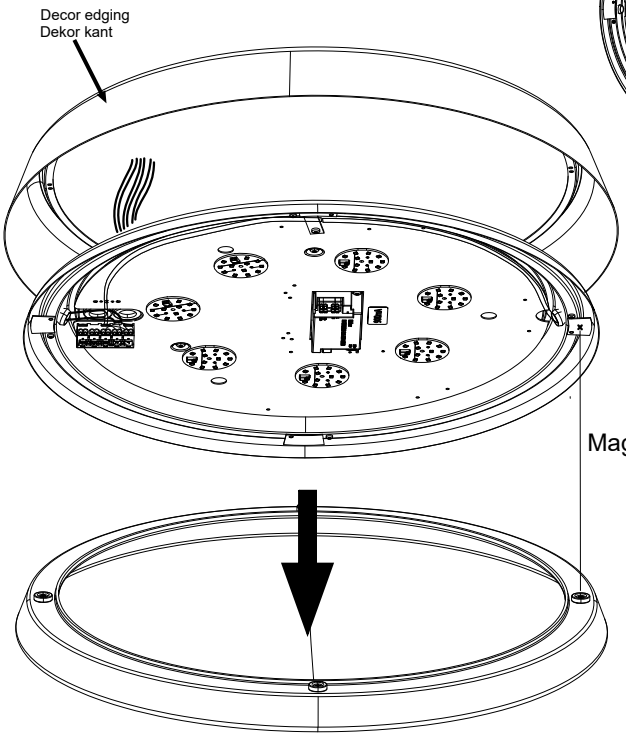


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ


(GB) The luminaire must be connected to earth. ⏚
(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⏚

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
(GB) Don´t place the wiring against ledmodules.



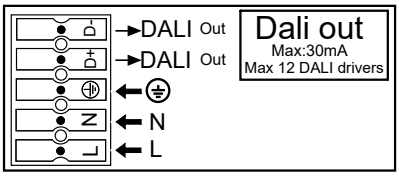


When mounting decor ring on wall
Just pull the lid

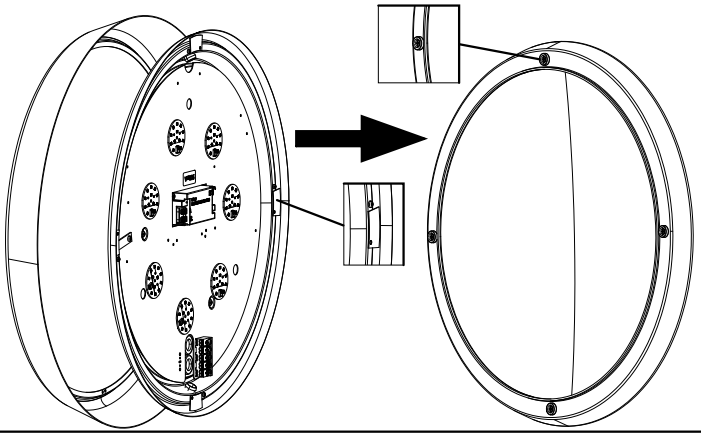

e-Sense Detect DALI


Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar
57100R3, 57102R3, 57104R3.
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types
57100R3. 57102R3, 57104R3.
are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity



(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
(GB) Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

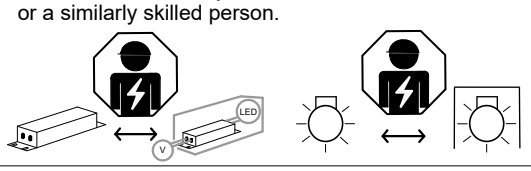



(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
(D) Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

5475171 Utgåva/Edition 02

FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Nove E-sense flex

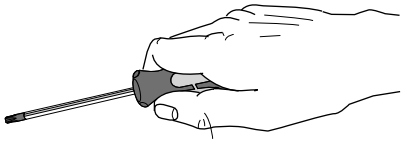

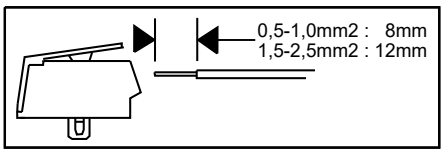



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520

With Decor edging




IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520




IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

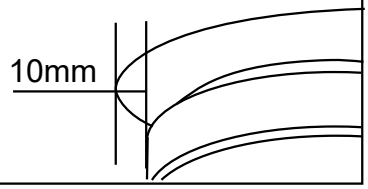


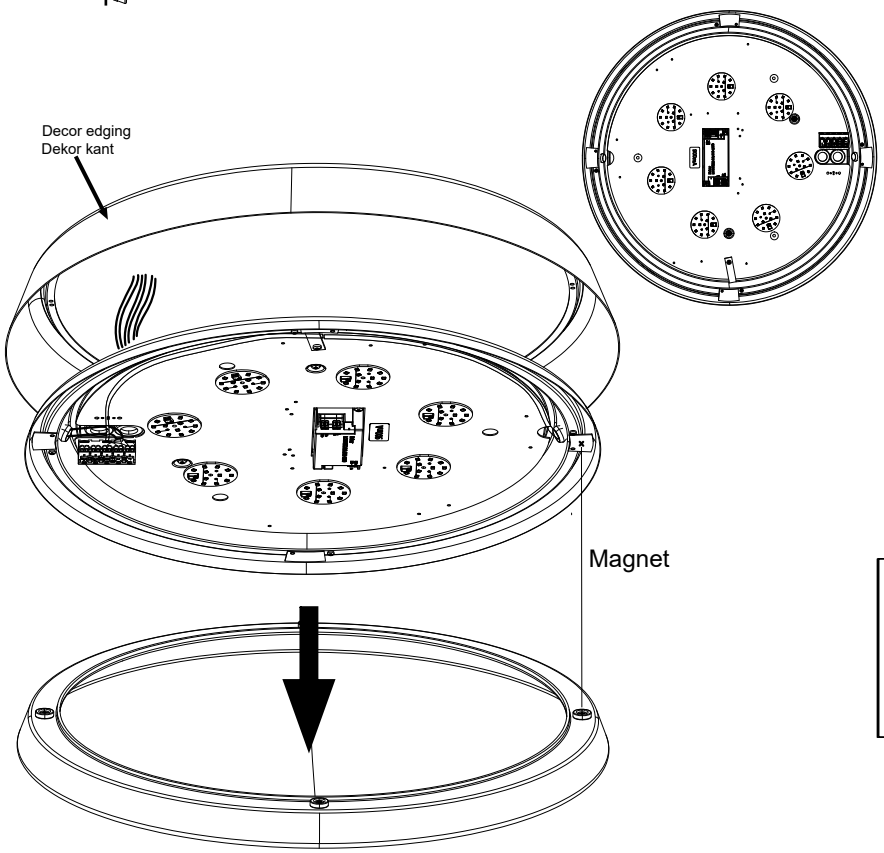



Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

(GB) The luminaire must be connected to earth. ⏚
(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⏚

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
(GB) Don´t place the wiring against ledmodules.



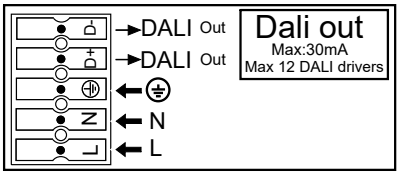

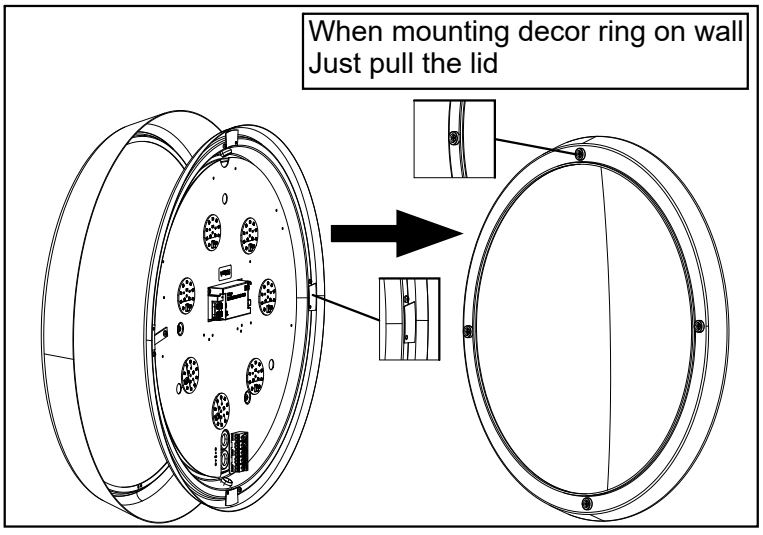



e-Sense Flex, Hytronik KoolMesh firmwire
Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)
Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band:2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar 57100R4, 57102R4, 57104R4. överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types 57100R4. 57102R4, 57104R4. are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
(D) Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

(S) Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
(GB) Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

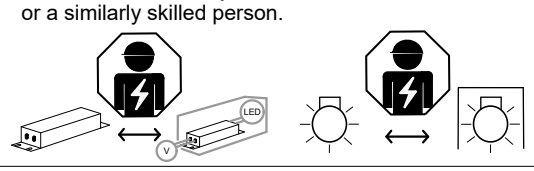





(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

5475161 Utgåva/Edition 02

FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Nove OR-MICROWAVE

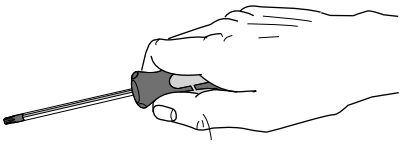

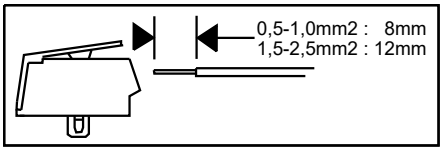

With Decor edging



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520




IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520





IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

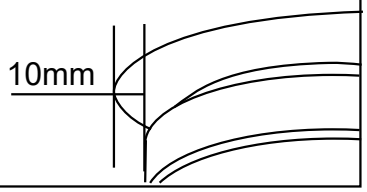

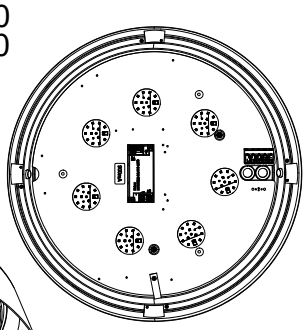


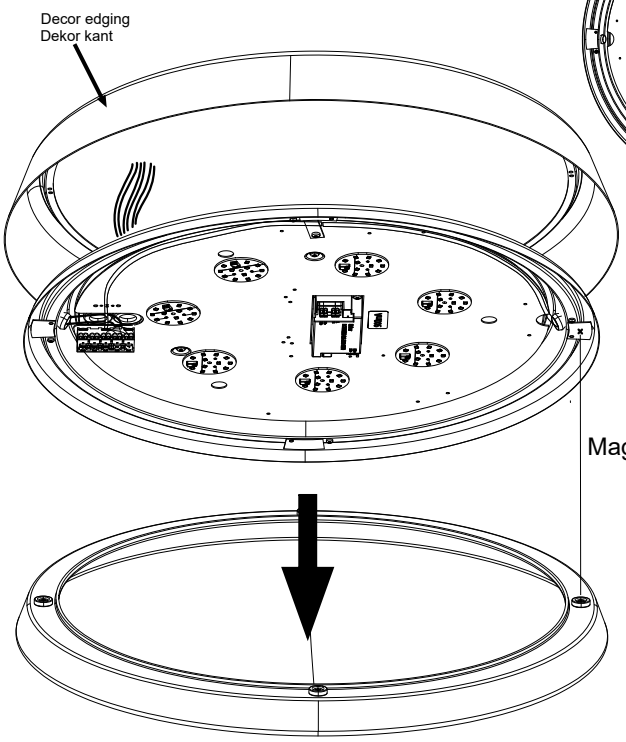


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ


(GB) The luminaire must be connected to earth. ⏚
(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⏚

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
(GB) Don´t place the wiring against ledmodules.



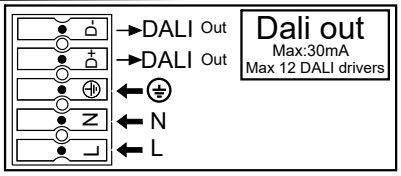

When mounting decor ring on wall
Just pull the lid

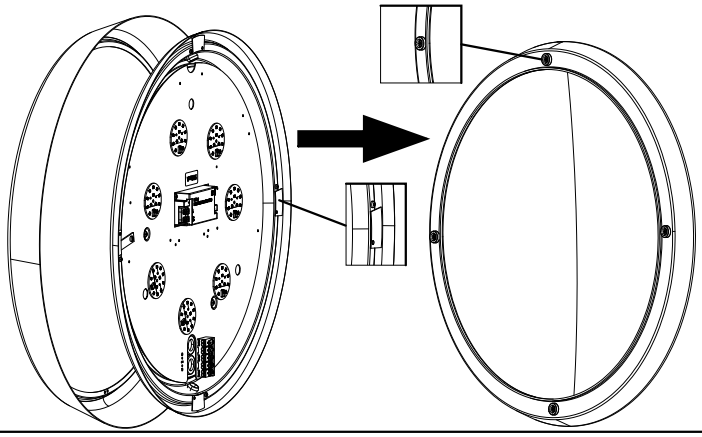

Organic Response firmwire


Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)


Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band:2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar 57100R2, 57102R2, 57104R2. överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types 57100R2. 57102R2, 57104R2. are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
(D) Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

(S) Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
(GB) Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

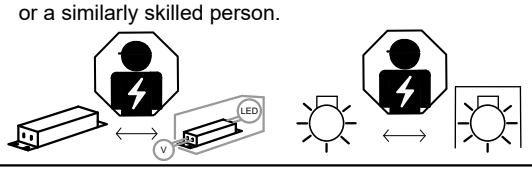



(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

5475102 Utgåva/Edition 02