

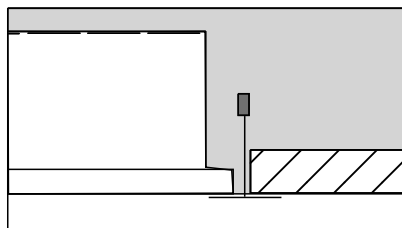
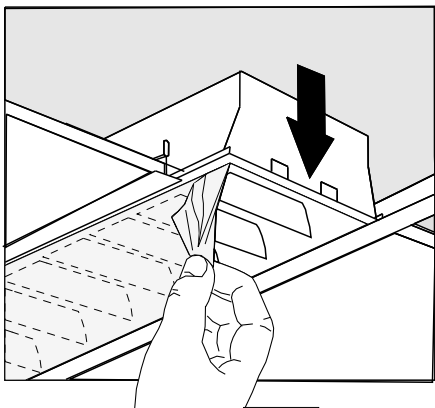


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


Recesso Beta Opti

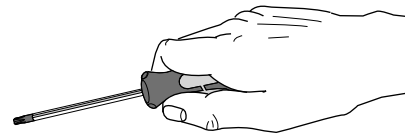

(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.







(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

0 mm

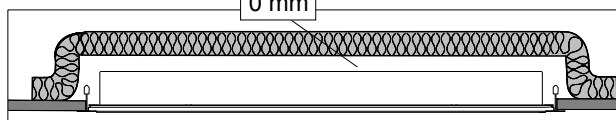

Infällnadsutrymme får täckas med isolering

Box space can be covered with insulating matting

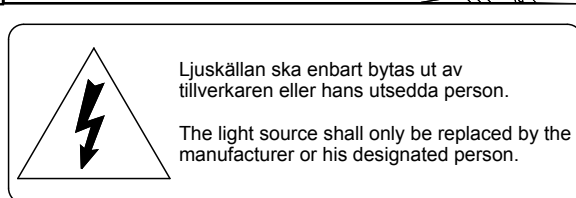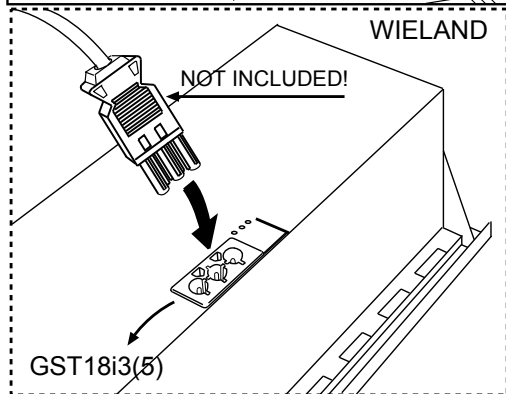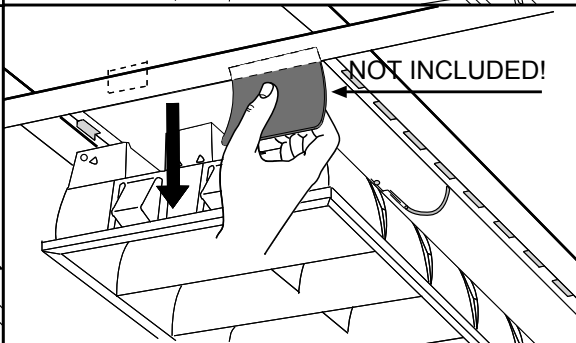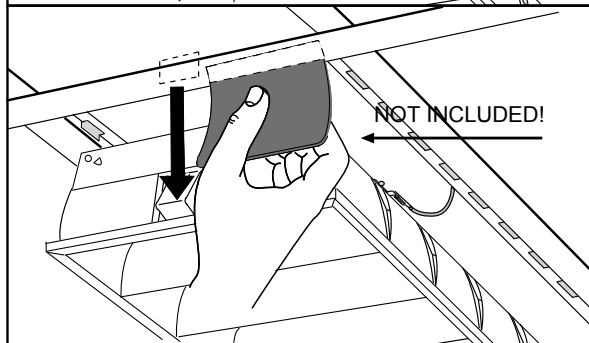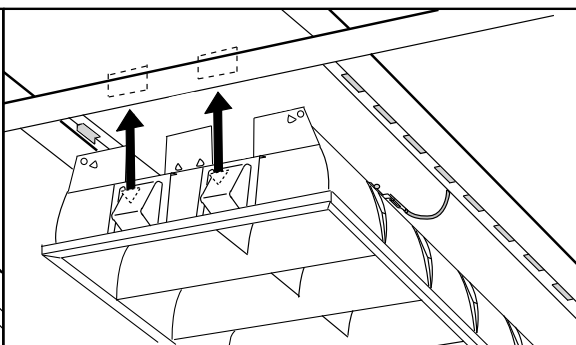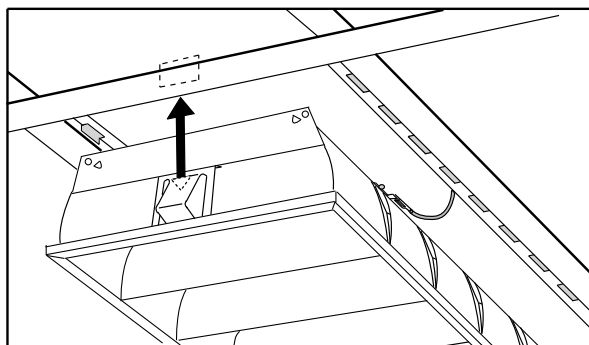

(GB) For use in ventilated or unventilated spaces. t_a 25°C

(S) For användning i ventilerat eller oventilerade utrymme. t_a 25°C

- (S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (D)** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (SF)** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.